

Kwaliteit van het drinkwater

*Resultaten kwaliteitscontrole van het in Vlaanderen verdeelde water bestemd
voor menselijke consumptie*


Bijlagen

Vergelijking kraan – productie, verschillen per leveringsgebied - 2006









BIJLAGE 2

Vergelijking kraan – productie: verschillen per leveringsgebied

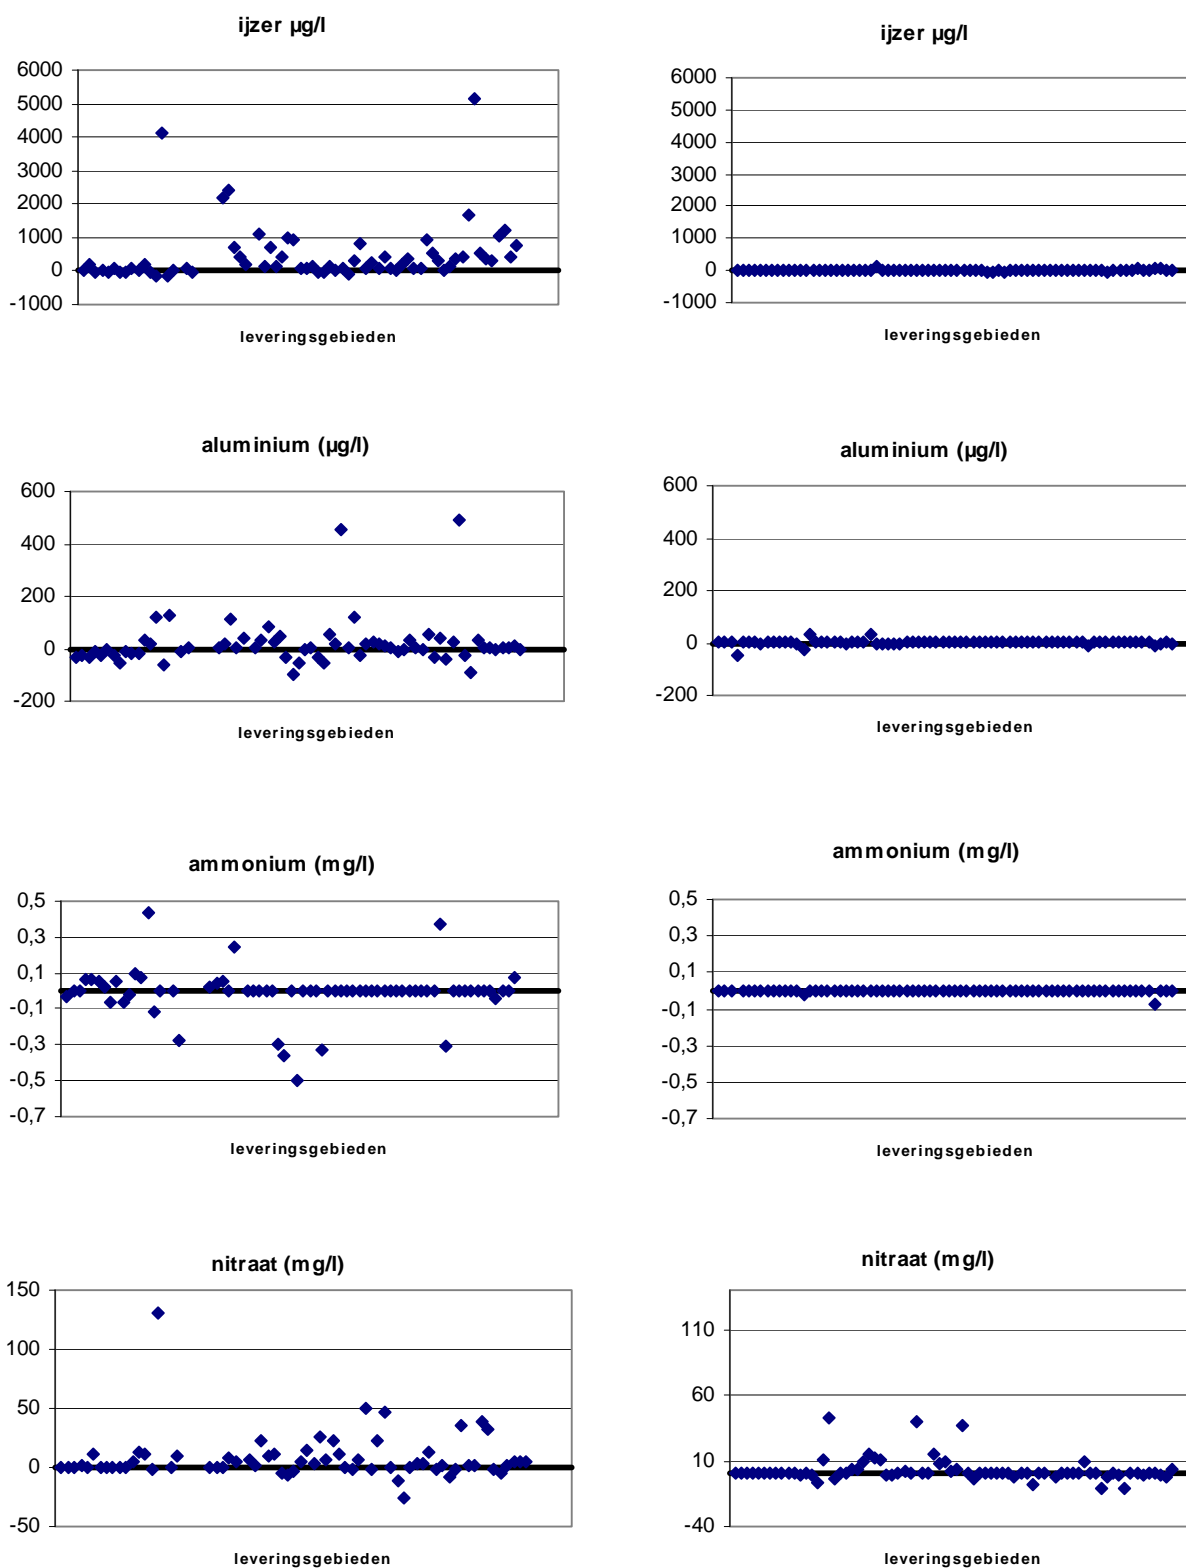

Verschillen in vastgestelde maximale (A) en mediane (B) waarde ijzer, aluminium, ammonium en nitraat aan de kraan en ter hoogte van de productie voor de verschillende leveringsgebieden.

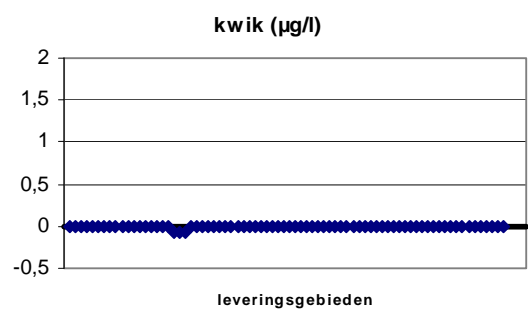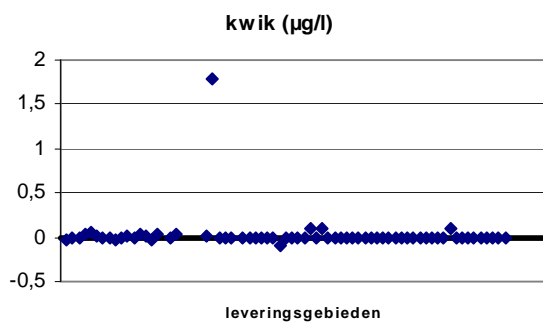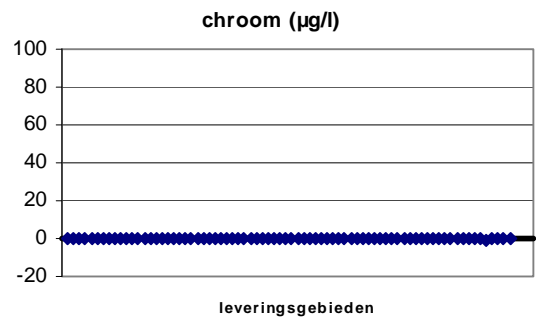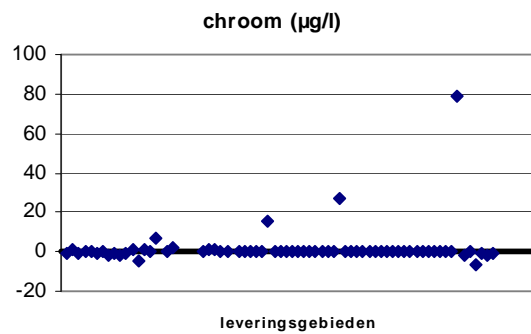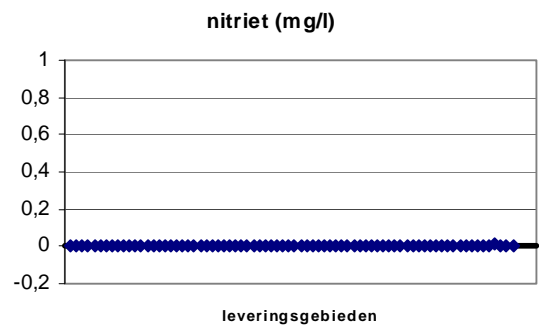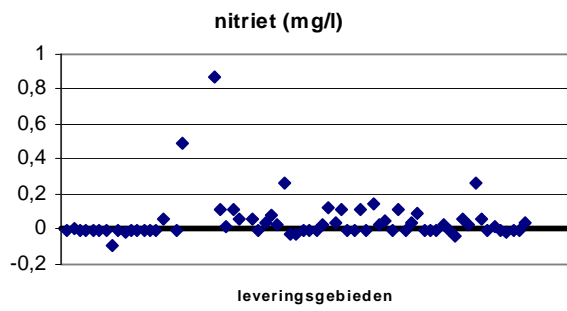

Versillen in vastgestelde maximale (A) en mediane (B) waarde nitriet, chroom en kwik aan de kraan en ter hoogte van de productie voor de verschillende leveringsgebieden.